

检 验 报 告
TEST REPORT

中心编号(№): CY2018C03C00454

国检集团

受检单位: 北新集团建材股份有限公司

Applicant

样品名称: 双防纸面石膏板


Sample Name

检验类别: 抽样检验


Test Type

国家建筑材料质量监督检验中心

(National Center of Quality Supervision & Test for Building Materials)

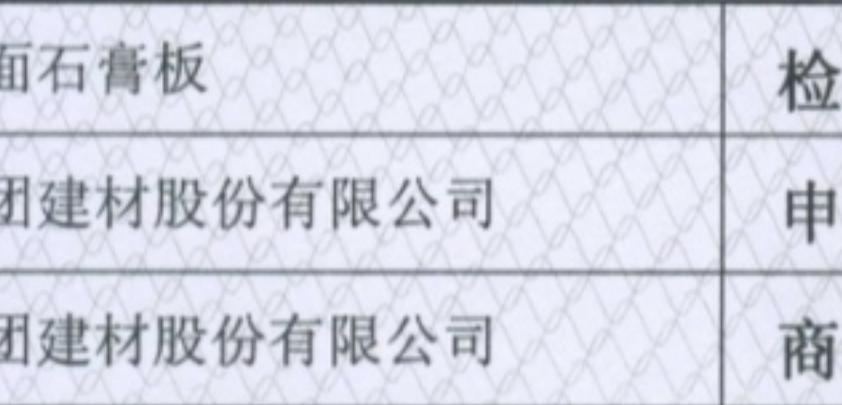

CY2018C03C00454

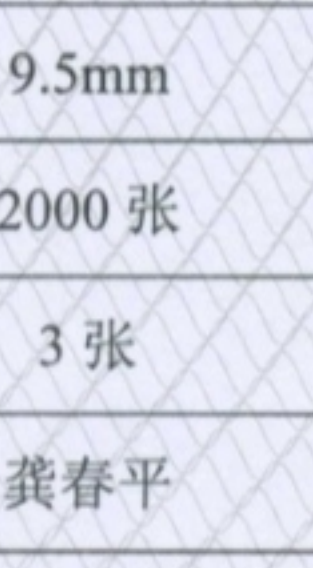

ctc 国检集团

国家建筑材料质量监督检验中心

(National Center of Quality Supervision & Test for Building Materials)

检 验 报 告

(Test Report)

中心编号: CY2018C03C00454

第 1 页 共 3 页

抽样单位	国家建筑材料质量监督检验中心	型号规格	9.5mm
生产日期	2018 年 01 月	抽样基数	2000 张
抽样日期	2018 年 01 月 24 日	抽样数量	3 张
来样日期	2018 年 02 月 06 日	抽 样 人	龚春平
抽样方式	随机抽样	封 样 人	袁志欣
抽样地点	北新集团建材股份有限公司仓库	封样状态	封条封样完好
检验依据	各检验项目检验依据详见数据页。		
判定依据	GB 8624-2012 《建筑材料及制品燃烧性能分级》		
检验项目	燃烧性能 A（A2—s1，d0，t0）级		
检验结论	*经检验，抽检样品燃烧性能的检验结果符合 GB 8624-2012 中平板状 A（A2—s1，d0，t0）级不燃材料（制品）的技术要求。检验结果见第 2~3 页。* 签发日期：2018 年 03 月 30 日 (检验专用章)		
附注：（此处空白）			

批 准：李 建 伟

审 核：王 楠

编 制：王 楠

检验单位地址：北京市朝阳区管庄中国建材院南楼 电话：65728538 邮编：100024

批 准: 李建军 审 核: 王 彬 编 制: 王 健

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院南楼 电话: 65728538 邮编: 100024

ctc 国检集团

国家建筑材料质量监督检验中心

(National Center of Quality Supervision & Test for Building Materials)

检 验 报 告

(Test Report)

中心编号: CY2018C03C00454

共3页 第2页

序号	检 验 项 目	计量单位	标准要求	实测值	单项结论	检验依据
1	主要组分热值 (石膏)	MJ/kg	≤3.0	-0.6	符合	GB/T 14402-2007
	外部次要组分热值 (正面护面纸)	MJ/m ²	≤4.0	3.1	符合	
	外部次要组分热值 (背面护面纸)	MJ/m ²	≤4.0	3.1	符合	
	总燃烧热值	MJ/kg	≤3.0	0.9	符合	
	燃烧速率增长指数 (FIGRA _{0.2MJ})	W/s	≤120	26	符合	GB/T 20284-2006
	600s的总热释放量	MJ	≤7.5	1.0	符合	
	火焰横向蔓延	/	未达到试验长翼边缘	未达到试验长翼边缘	符合	
	600s内总产烟量	m ²	≤50	22	符合	
	烟气生成速率指数	m ² /s ²	≤30	0	符合	
	燃烧滴落物/微粒	/	600s内无燃烧滴落物/微粒	600s内无燃烧滴落物/微粒	符合	
	产烟毒性	/	达到准安全一级ZA ₁	达到安全二级AQ ₂	符合	GB/T 20285-2006

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院南楼 电话: 65728538 邮编: 100024

ctc 国检集团

国家建筑材料质量监督检验中心


(National Center of Quality Supervision & Test for Building Materials)

检 验 报 告

(Test Report)

中心编号: CY2018C03C00454

共3页 第3页

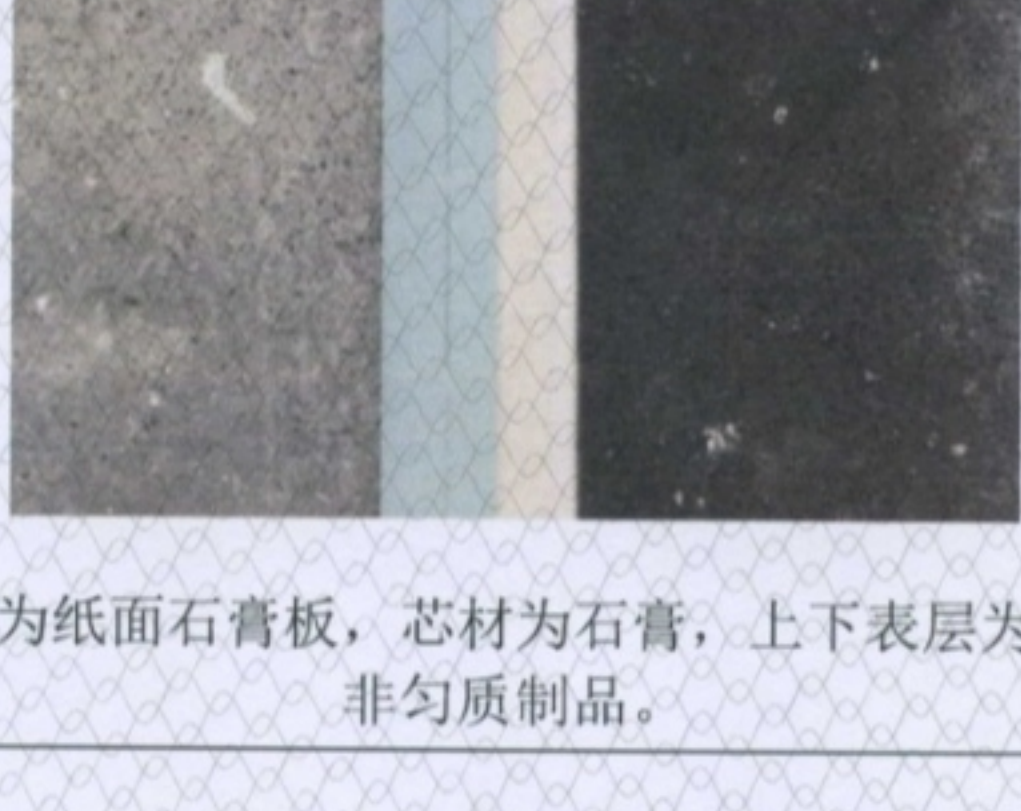样品名称	双防纸面石膏板
样品说明	 抽检样品为纸面石膏板, 芯材为石膏, 上下表层为护面纸。非匀质制品。
燃烧试样安装说明 (GB/T 20284-2006)	1. 试样按 GB/T 20284-2006 第 5.2.2 b) 条规定进行安装。 2. 试样背板为厚 12mm、密度 800kg/m ³ 的硅酸钙板, 尺寸为 1000mm×1500mm, 570mm×1500mm。 3. 试样受火面为任一表面。
备注	燃烧性能试验的结果只与制品的试样在特定试验条件下的性能相关, 不能将其作为评价该制品在实际使用中潜在火灾危险性的唯一依据。

=====本 报 告 结 束=====

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院南楼 电话: 65728538 邮编: 100024

ctc 国检集团

说 明

Notice

- 本报告无中心“检验专用章”和骑缝章无效。
This test report is invalid without the seal.
- 本报告无“编制、审核、批准”签字无效。
This test report is invalid without the signatures of the related persons.
- 本报告涂改、部分复印无效。
This test report is invalid if erased, altered or copied partially.
- 对本报告若有异议, 应于收到报告之日起十五日内向本中心提出, 逾期恕不受理。
Any doubt should inform us within 15 days after receiving the test report.
- 委托检验样品和委托信息由委托人提供, 中心不对其真实性负责, 委托检验结果仅对来样负责。
The commissioned testing samples and commission information are provided by the applicant. The results shown in the test report refer only to the sample(s) tested unless otherwise stated. Identifying authenticity of the supplied samples and information is out of our responsibility.
- 本报告采用防伪纸张, 复印后应带有网格底纹, 数据页背面的编号为随机编号, 与报告内容无关。
This test report is printed on anti-counterfeiting paper. Its copy should have grid shading. The numbers on the back of the data sheet are random numbers not related with the report.

本中心联系方式:

地址 (Address): 北京市朝阳区管庄东里1号

No.1 Guanzhuang Dongli, Chaoyang District, Beijing 100024, P.R.China.

邮编 (Post Code): 100024

电话 (Tel): (86-10) 65728538 51167681 / 7983 / 7984

传真 (Fax): (86-10) 65715991

报告真伪查询: Tel: (86-10) 51167679 Fax: (86-10) 65764684

网址 (Web): <http://www.cbmtc.com> www.chinabmnet.com www.ctc.ac.cn电子邮箱 (E-mail): baogao@ctc.ac.cn

ctc 国检集团

